



# Câmara Municipal de Ouro Branco

Ouro Branco, 25 de outubro de 2021

REQUERIMENTO Nº <sup>414</sup> / 2021

Exmo. Sr

**Leandro Marcelo de Souza**

**Presidente da Câmara**

A vereadora abaixo-assinado requer nos moldes do Art. 137, inciso II, Art. 106, § único, Art. 102, seus parágrafos e incisos e art. 136, Inciso VIII, todos do Regimento Interno, ouvido o Plenário o seguinte:

Requeremos ao executivo municipal,

**Que seja revista, o mais rapidamente possível, a colocação do piso tátil instalado na Praça Santa Cruz, no centro de Ouro Branco, já que em determinado trecho o mesmo foi aplicado de forma irregular, já que direciona a pessoa com deficiência visual a se chocar em um obstáculo, o que pode provocar acidente.**

(Vide foto em anexo)

Importante para a acessibilidade e para uma sociedade mais inclusiva, o piso tátil tem um papel fundamental em nossa sociedade: possibilitar ao deficiente visual ter maior independência de locomoção. Para isso, é importante que tenhamos compreensão sobre fatores importantes envolvendo sua instalação, composição, variação e manutenção.

Por tal, aguardamos o deferimento do pedido.

Atenciosamente,




*Valéria de Melo Nunes Lopes*  
**Valéria de Melo Nunes Lopes**

Câmara Municipal de Ouro Branco  
Protocolo Geral  
Nº 1.247 Data entrada 25/10/21  
Horário 16:31 Data saída 1/1  
Departamento Presidência  
*[Assinatura]*  
Assinatura Responsável



# Câmara Municipal de Ouro Branco

---

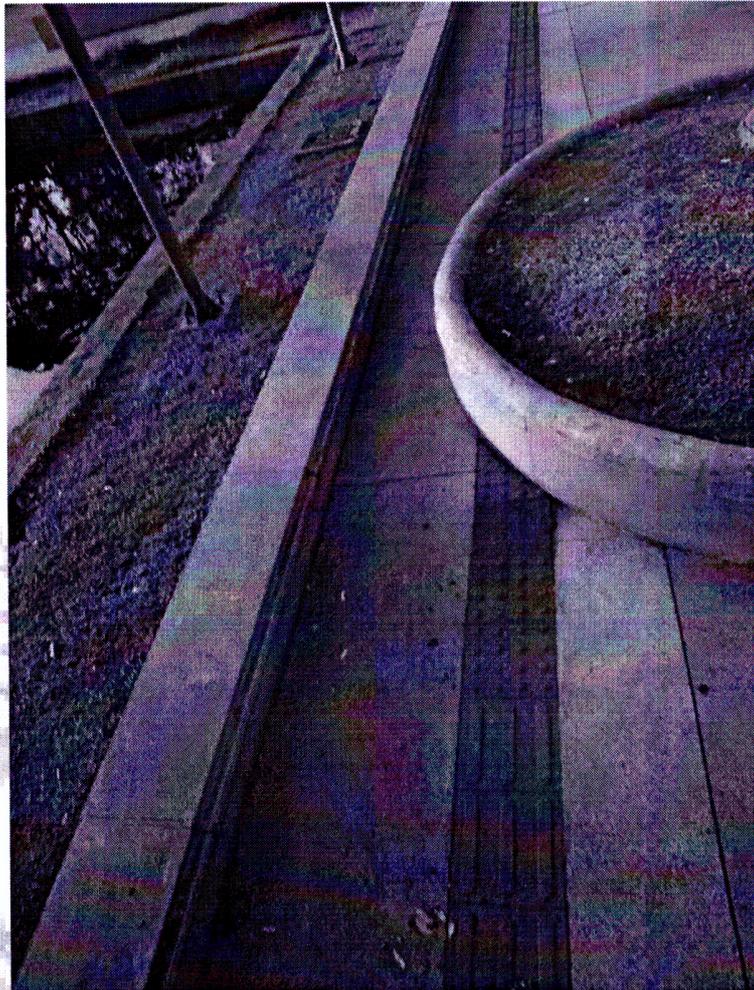

*Uys*